


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

100CBS/120CBS - Minimum mål i millimeter

Avstand til vegger av
brennbart materiale

Innfelt brannmur

Utenpåliggende brannmur

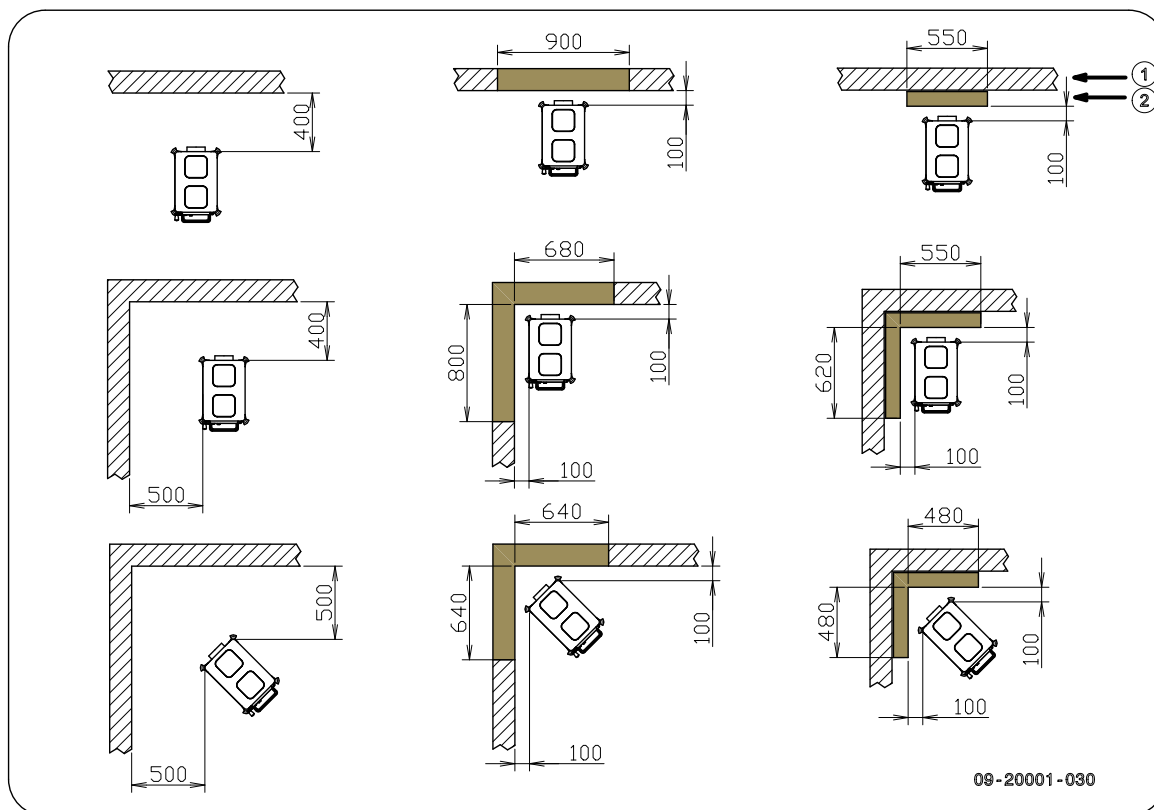

1	Brennbart materiale
2	Ubrennbart materiale 100 mm

NB! Tilknytning til element og stålskorsteiner må utføres etter skorsteinleverandørens monteringsanvisning(er). Er det usikkerhet om hvilke type skorstein ildstedet skal tilknyttes, er elementskorsteiner merket på innsiden av feierluken med produsent og type. Stålskorsteiner er merket på alle delkomponenter med produsent og type. Røykrøret skjermes med rør-skjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn 300 mm.