


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

BOLD 300/400 V2 - Minimumsavstander i millimeter for utførelse uten var-meskjold




Front (D_P)	1300	mm
Bakside (D_R)	350	mm
Side (D_S)	700	mm
Bunn (D_B)	230	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	200	mm
Stråling Side (D_L)	700	mm

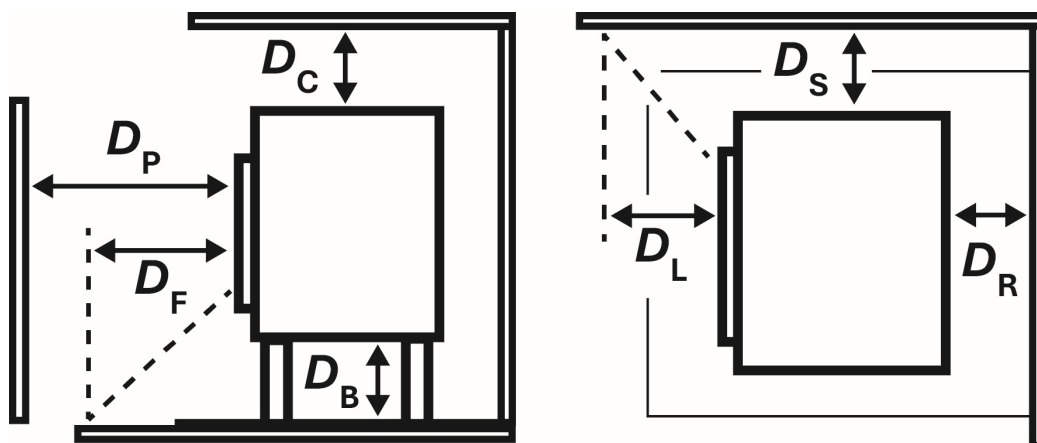

NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veg-gen være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel.

BOLD 300/400 V2 - Minimumsavstander i millimeter for utførelse med var-meskjold og isolert ovnsrør.

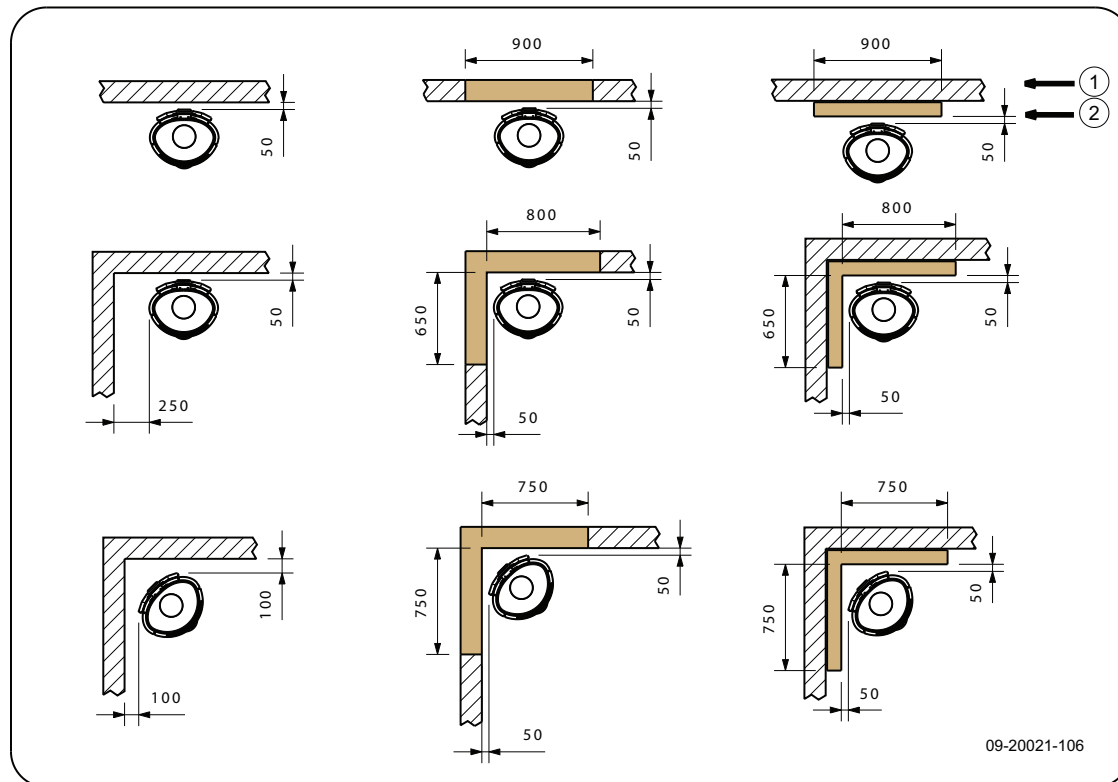

1	Brennbart materiale
2	Ubrennbart materiale 100 mm



NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veg-gen være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel.