


## Avstand til brennbart materiale



1	Brennbart materiale
2	Ubrennbart materiale 100 mm
* med varmeskjold og isolert ovnsrør.	
** uteom varmeskjold med isolert ovnsrør.	

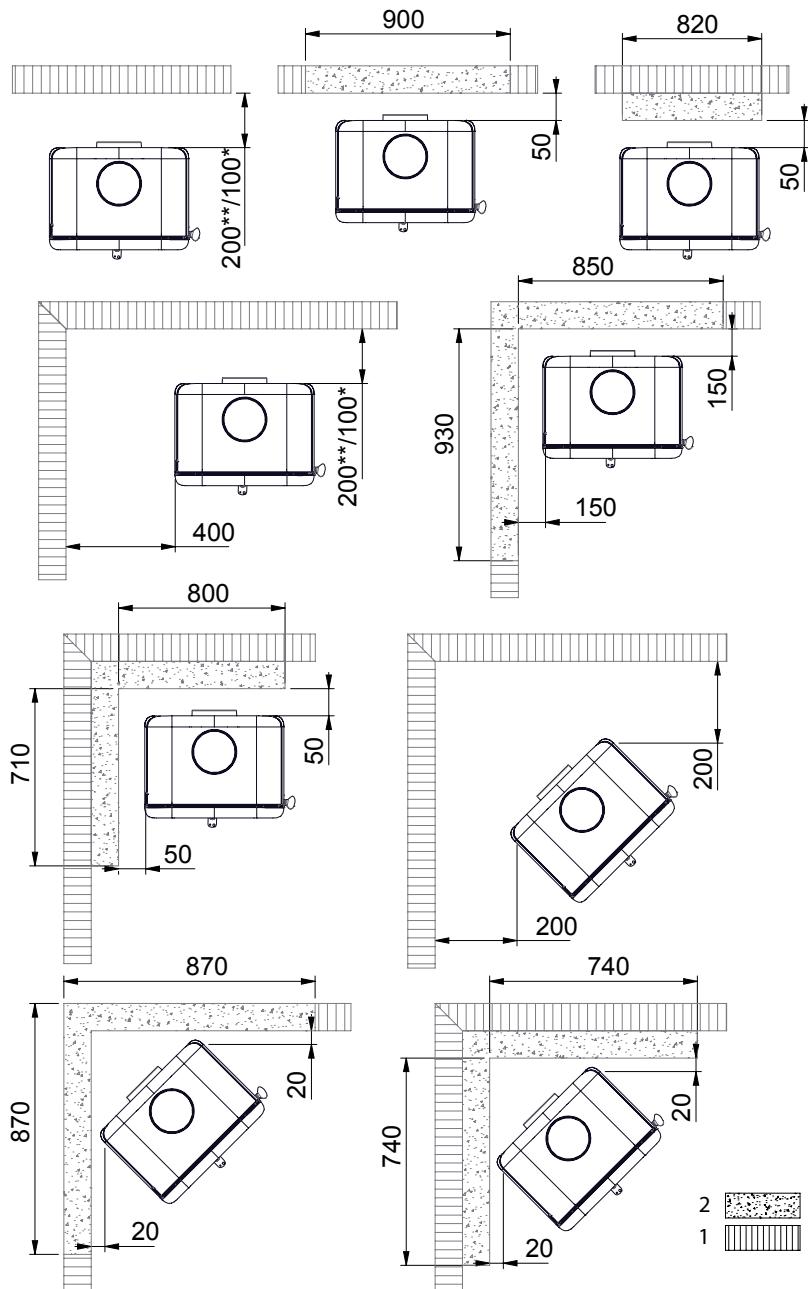

NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veggene være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel. Hvis det er nødvendig kan rørstussen demonteres.