


Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale


Sense 103/203/213: Minimumsavstander i millimeter

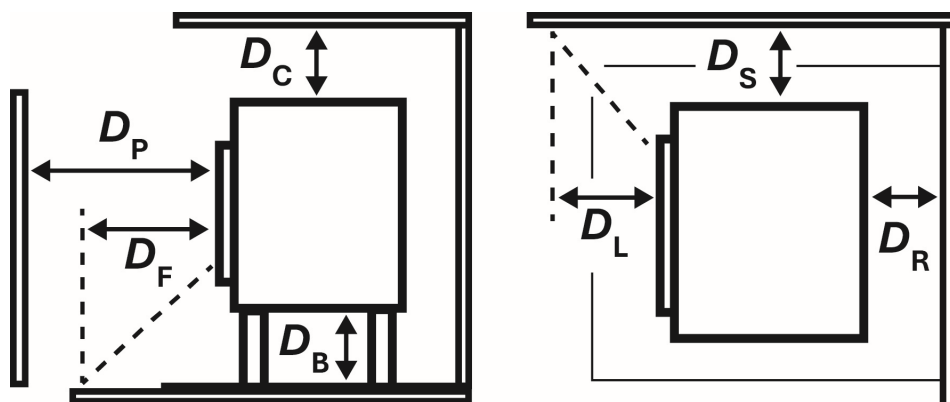

Front (D_P)	800	mm
Bakside (D_R)	350	mm
Side (D_S)	500	mm
Bunn (D_B)	N/A	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	800	mm
Stråling Side (D_L)	500	mm
Bakside+varmeskjold	100	mm

⚠ NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og vegg være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel. Hvis det er nødvendig kan rørstussen demonteres.

Sense 303/403: Minimumsavstander i millimeter

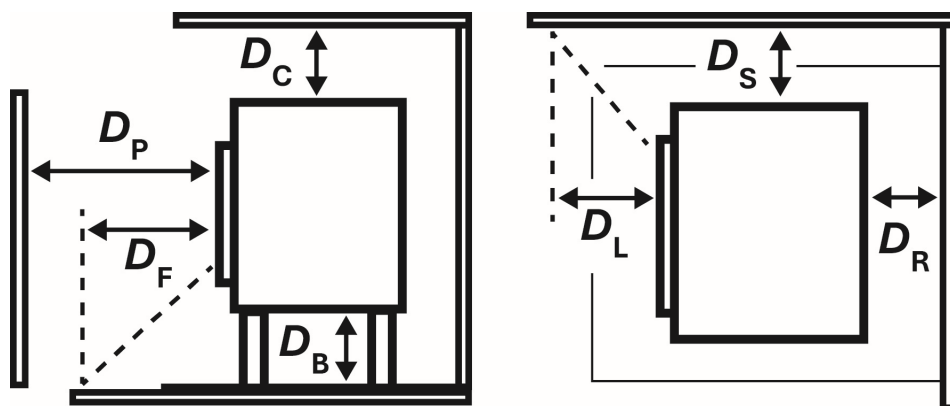

Front (D_P)	1300	mm
Bakside (D_R)	400	mm
Side (D_S)	700	mm
Bunn (D_B)	N/A	mm
Topp (D_C)	750	mm
Stråling Bunn (D_F)	350	mm
Stråling Side (D_L)	700	mm
Bakside+varmeskjold	100	mm

⚠ NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veggen være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel. Hvis det er nødvendig kan rørstussen demonteres.